



Technický list výrobku (cs)

Krbové sestavy

GLASGOW KLASIK Haklik



Technické parametry

Výkon

| | |
|--------------------------|--------|
| Jmenovitý výkon (kW) | 8 |
| Regulovatelný výkon (kW) | 4 - 10 |

Rozměry

| | |
|--|--------------------------------|
| Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm) | 1990 - 2080 x 1170 x 720 (705) |
| Maximální délka polen (mm) | 450 |

Hmotnost

| | |
|---------------------|-----|
| Maximální váha (kg) | 195 |
|---------------------|-----|

Vzduch

| | |
|--|-----------|
| Centrální přívod vzduchu (7) | ne |
| Sekundární přívod vzduchu / Ovládání sekundárního vzduchu (10) | ano / ano |
| Ovládání primárního vzduchu (9) | ano |
| Terciární přívod vzduchu | ne |
| Automatická regulace přívodu vzduchu | ne |
| Výška osy centrálního přívodu vzduchu (8) (mm) | |

Parametry

| | |
|--|----------|
| Palivo: dřevo, dřevěné brikety [D-DB] | |
| Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D-DB] | 2,6-2,4 |
| Vytápěný prostor (m ³) | 80 - 200 |
| Energetická účinnost (%) [D-DB] | 72-77 |
| Minimální tah komína (Pa) | 12 |
| Teplota spalin (°C) [D-DB] | 311-333 |
| Hmotnostní tok spalin (g/s) [D-DB] | - |
| Koncentrace CO při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D-DB] | - |
| Koncentrace NOx při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D-DB] | - |
| Koncentrace OGC při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D-DB] | - |
| Koncentrace prachu při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D-DB] | - |
| Nepřetržitý provoz 24 hodin | ano |
| Vícenásobné zavírání dvířek | ne |


Kouřovod

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Připojení kouřovodu (4) | zadní |
| Průměr kouřovodu (mm) | 150 |
| Výška osy zadního kouřovodu (5) (mm) | 1060 (1120) |

Zkoušky

| | |
|-----------------------|-----|
| ČSN EN 13 240/A2:2005 | ano |
|-----------------------|-----|

Rozměrový náčrt

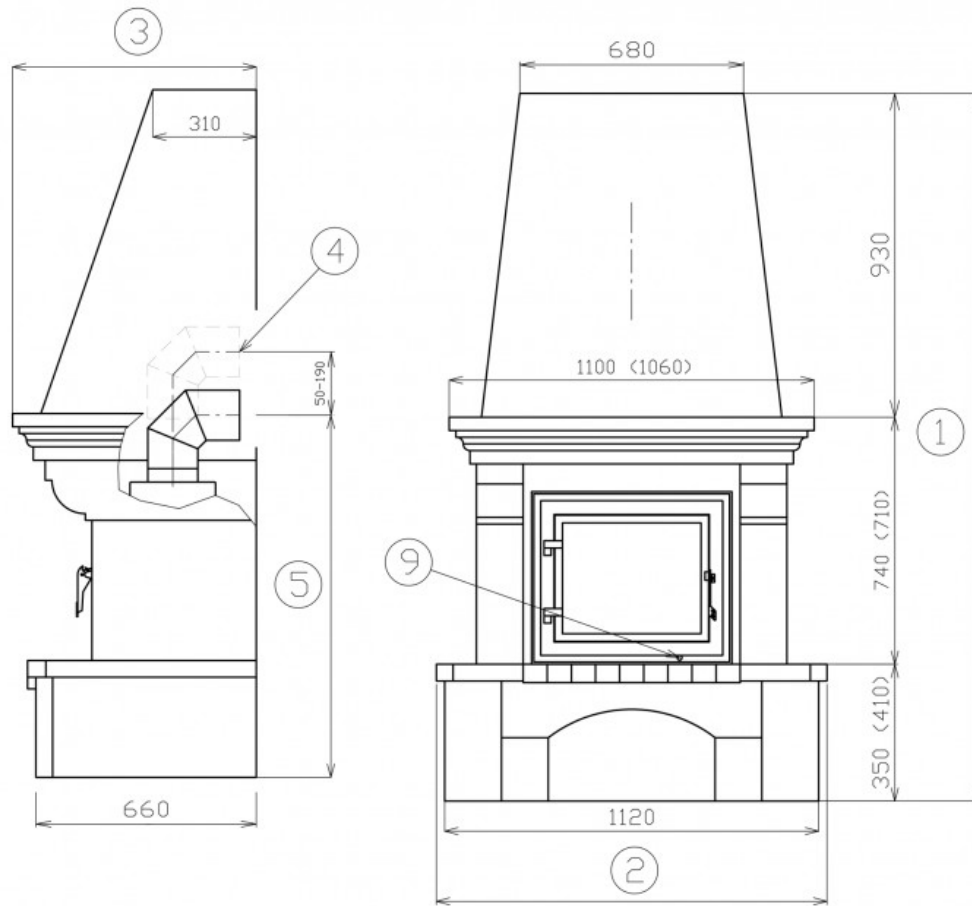


Doplňující informace

| | | |
|---|---|----------------|
| 1 | výška | 1990 - 2080 mm |
| 2 | šířka | 1170 mm |
| 3 | hloubka | 720 (705) mm |
| 4 | kouřovod | zadní |
| 5 | výška osy zadního kouřovodu | 1060 (1120) mm |
| 9 | ovládání primárního přívodu vzduchu - vpravo otevřeno | |

Upozornění: Uvedené parametry platí pro římsu pískovec a plechový sokl, parametry v závorkách jsou pro variantu s římsou dřevěnou nebo sokl pískovec.

Montážní schéma

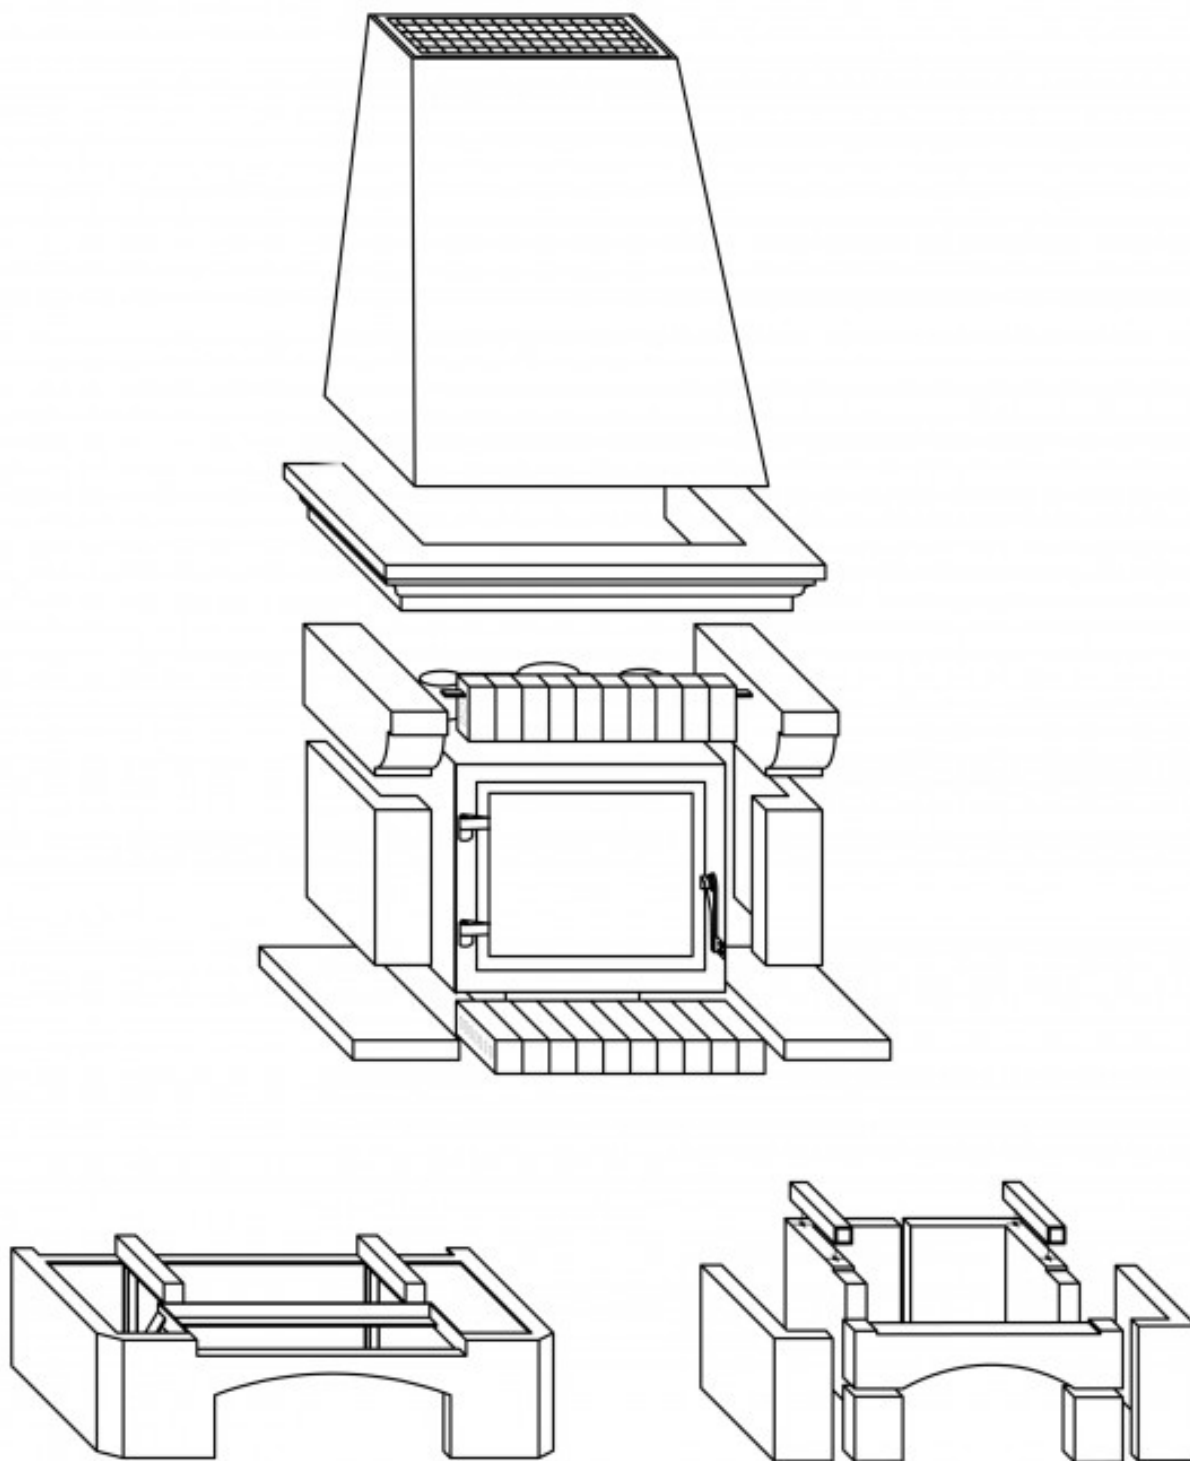

Upozornění: Při instalaci je třeba dodržet minimální odstupovou vzdálenost 400mm mezi horním výdechem ohřátého vzduchu a stropem.

Výrobce: ABX s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: ABX s r.o., Dvořákova ul. 988, 407 47 Varnsdorf, tel.: 412 372 147, fax: 412 371 242, e-mail: reklamace@abx.cz